


CHORZÓW

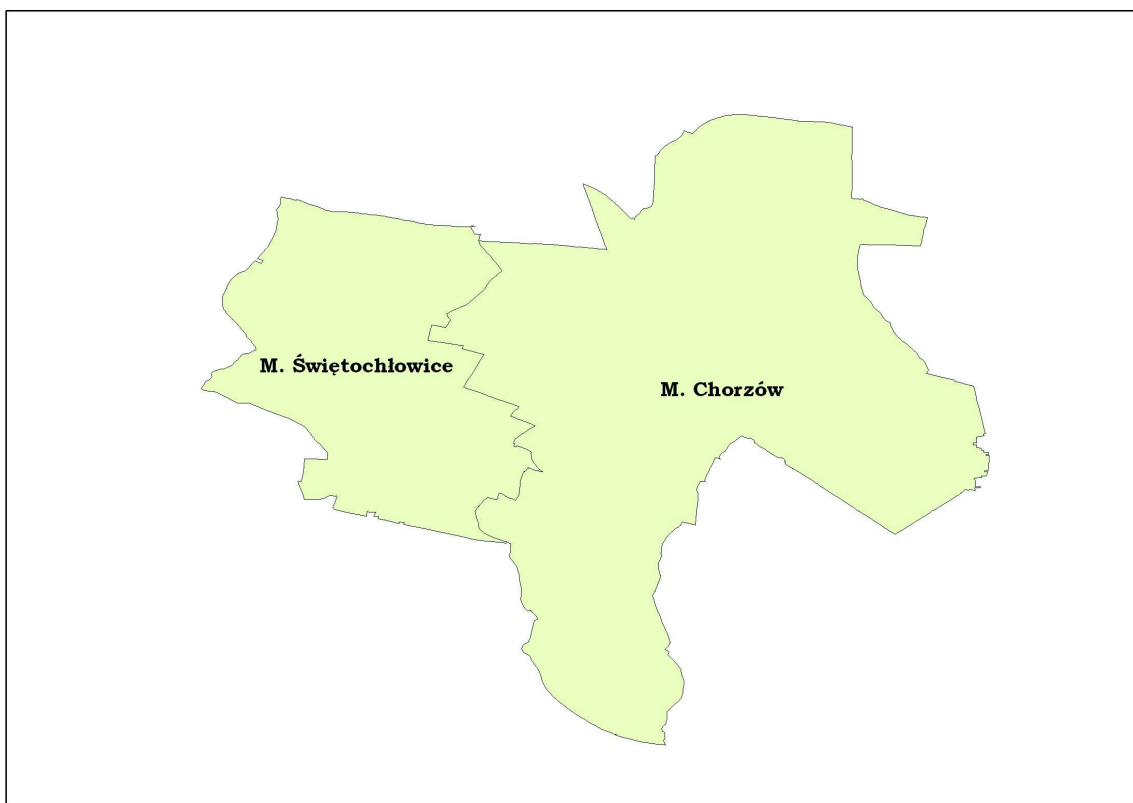

Chorzów i Świętochłowice zaopatrywane są w wodę z wodociągu grupowego, należącego do Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. z ujęć zlokalizowanych poza terenem nadzorowanym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chorzowie. Dzielnica Chorzów II oraz dzielnice Świętochłowice Chropaczów, Świętochłowice Lipiny i Świętochłowice Piaśniki (w części) zaopatrywane są w wodę mieszaną z przewagą wody głębinowej – twardej z ujęć w Miasteczku Śląskim (SUW Bibiela) i Świerklańcu (SUW Kozłowa Góra). Natomiast w dzielnicach: Chorzów Maciejkowiec, Chorzów Stary, Chorzów Klimzowiec, Chorzów Centrum, Chorzów Batory, Chorzów Niedźwiedziniec oraz Świętochłowice Centrum, Świętochłowice Zgoda, Świętochłowice Piaśniki (w części) woda do spożycia ma charakter mieszany z przewagą wody powierzchniowej – miękkiej z ujęć z Podbeskidzia, tj. Kobiernice, Czaniec, Goczałkowice.

W Chorzowie przeprowadzone kontrole wykazały pogorszoną jakość wody w 2 próbkach pobranych na terenie Stadionu Miejskiego, ul. Lompy 10a (w czerwcu 2010r. podwyższona zawartość żelaza w próbce pobranej z instalacji wewnętrznej budynku; w lipcu 2010r. podwyższona mętność w próbce pobranej na przyłączy wodociągowym do ww. budynku).

W Świętochłowicach przeprowadzone kontrole wykazały pogorszoną jakość wody w 3 próbkach, w tym dwukrotnie na przyłączy wodociągowym do Szkoły Podstawowej Nr

19, ul. B. Chrobrego 4 (w lutym 2010r. nieprawidłowa barwa, zbyt duża mętność, podwyższona zawartość manganu, żelaza oraz jonów amonowych; ponownie w lipcu 2010r. podwyższona mętność oraz obecność bakterii *Clostridium perfringens* – przypuszczalnie w wyniku odnotowanej awarii na pobliskim rurociągu magistralnym należącym do GPW S.A.; w próbce pobranej w Szpitalu Powiatowym przy ul. Chorzowskiej 36 obecność bakterii *Clostridium perfringens*).

Stwierdzone przez PPIS w Chorzowie przekroczenia parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych miały charakter incydentalny i lokalny. Każdorazowo w przypadku stwierdzenia naruszenia wymagań mikrobiologicznych czy fizykochemicznych wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, PPIS w Chorzowie informował przedsiębiorstwa wodociągowe GPW S.A. w Katowicach oraz ChŚPWIK Sp. z o.o. w Chorzowie, jako właścicieli sieci wodociągowej, a w przypadku obiektów użyteczności publicznej zarządzających tymi obiektami o wszczęciu postępowania administracyjnego, polecając tym samym doprowadzenie jakości wody do stanu nie zagrażającego zdrowiu i życiu ludzi.