


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rudzie Śląskiej

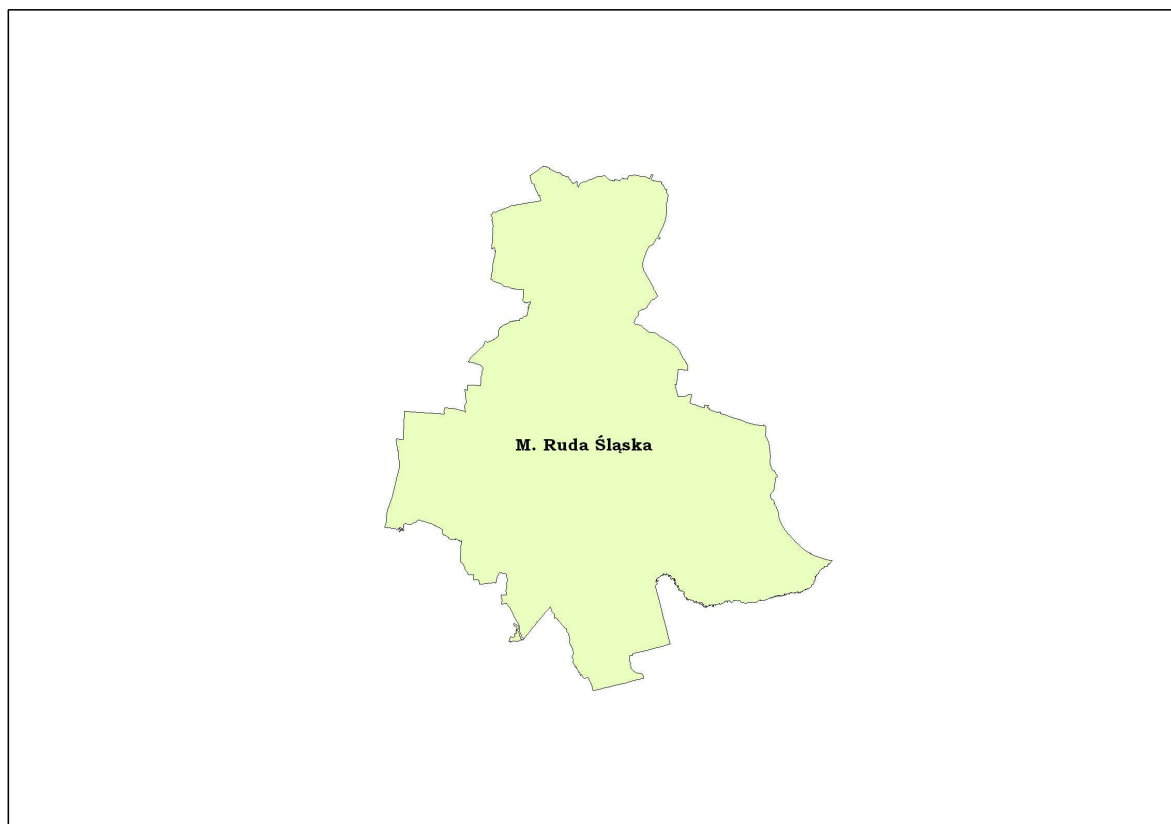

MIASTO RUDA ŚLĄSKA

- Liczba ludności zaopatrywanej w wodę ok. **148700**
- Zaopatrzenie w wodę – zasilanie/ilość rozprowadzanej lub produkowanej wody w m³/d:
 - woda dystrybuowana przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Ruda Śląska – ok. **18759**,
 - woda dostarczana z ujęcia zakładowego Oddziału KWK „Pokój” Ruda Śląska – ok. **500**,
 - woda dostarczana z ujęcia zakładowego Oddziału KWK „Bielszowice” Ruda Śląska – ok. **1500**,
 - woda dostarczana z ujęcia zakładowego Oddziału KWK „Halemba-Wirek” Ruda Śląska – ok. **1300**.

Teren miasta Ruda Śląska zaopatrywany jest w wodę przeznaczoną do spożycia w całości zakupioną przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., mieszczące się w Rudzie Śląskiej, przy ul. Pokoju 13.

Woda rozprowadzana przez sieć wodociągową pochodzi z dwóch ujęć, należących do Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w Katowicach: Goczalkowice – woda mieszana z przewagą wody powierzchniowej - miękkiej, Bibiela – woda mieszana z przewagą wody głębinowej - twardej. Ujęcia te zlokalizowane są poza terenem nadzorowanym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rudzie Śląskiej.

Ponadto ujęcia zakładowe KWK „Pokój”, KWK „Bielszowice” i KWK „Halemba-Wirek” posiadają własne ujęcia, zaopatrujące odpowiednio ok. 2100 osób, ok. 3300 osób, ok. 4300 osób.

Łącznie w 2011r. na terenie miasta Ruda Śląska w ramach prowadzonego monitoringu jakości wody pobrano **211** próbek wody. W ramach monitoringu kontrolnego przebadano pod względem fizykochemicznym – **137**, pod względem bakteriologicznym – **147** próbek. Przekroczenia dopuszczalnych wartości parametrów fizykochemicznych (jon amonowy, barwa, mętność, żelazo) stwierdzono w **12** próbkach wody, a wskaźników mikrobiologicznych w **4** próbkach (*Clostridium perfringens*). Dla **2** próbek wody pobranych w ramach monitoringu przeglądowego został przekroczony parametr chemiczny - chlorek winylu.

W próbkach wody pobranych ze stacji uzdatniania wody, znajdujących się na terenie miasta Ruda Śląska stwierdzono dwa jednorazowe przekroczenia parametru fizycznego – mętność (SUW KWK „Halemba-Wirek” Ruch „Wirek” oraz SUW KWK „Halemba-Wirek” Ruch „Halemba”).

Każdorazowo po stwierdzeniu przekroczeń parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych, PPIS w Rudzie Śląskiej informował pisemnie osoby odpowiedzialne za jakość wody do spożycia i zobowiązywał właścicieli urządzeń do podjęcia stosownych działań, celem poprawy jakości wody oraz przekazania pilnej informacji w przedmiocie rozpatrywanej sprawy.

PPIS w Rudzie Śląskiej w 2011r. stwierdził stabilność parametrów jakości wody przeznaczonej do spożycia, rozprowadzanej przez miejską sieć wodociągową oraz wody dostarczanej z SUW.

PPIS w Rudzie Śląskiej w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) wydał ocenę o przydatności wody do spożycia na terenie miasta Ruda Śląska w 2011r.