


SOSNOWIEC

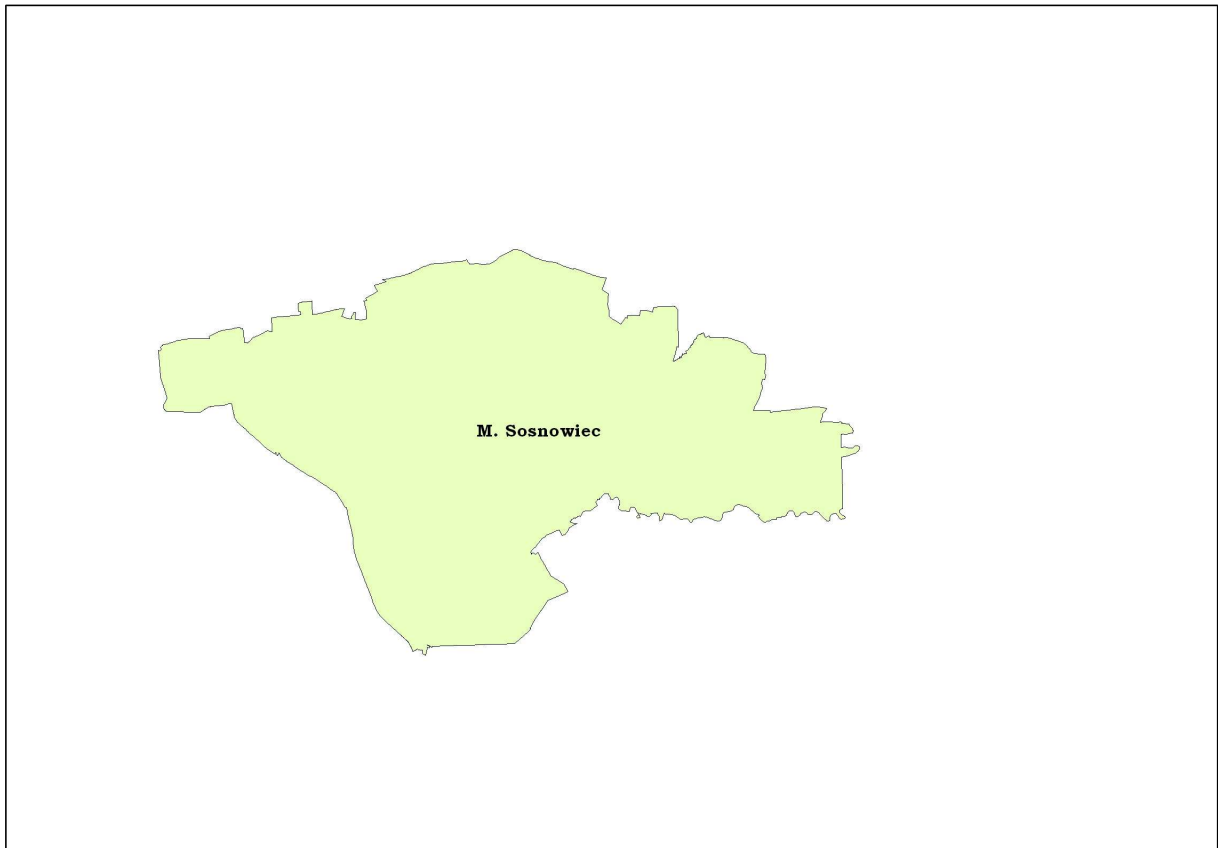

Teren miasta Sosnowiec jest zaopatrywany w wodę przeznaczoną do spożycia przez ujęcia: „Goczałkowice”, „Łazy Będowskie”, „Piaskownia”. Producentem wody dostarczanej mieszkańcom miasta jest GPW Katowice, a dystrybucją wody zajmują się: RPWiK Sosnowiec i Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ADM”.

W wyniku prowadzonych badań jakości wody przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sosnowcu najczęściej kwestionowano przekroczenia parametrów fizykochemicznych - mętność, żelazo, mangan, azotyny oraz mikrobiologicznych - bakterie grupy coli, paciorkowce kałowe, *Clostridium perfringens* i ogólna liczba mikroorganizmów.

Na podstawie interwencji mieszkańców na jakość wody, zgłoszonych w 2010r., PPIS w Sosnowcu stwierdził, iż wynikają one ze złego stanu technicznego rurociągów. Pomimo ciągłej modernizacji sieci wodociągowej nadal duży odsetek stanowią rurociągi wykonane z materiałów o nie najlepszej jakości, silnie skorodowane i zawierające na wewnętrznej stronie osady. Każde wyłączenie i włączanie zasilania powoduje wtórne zanieczyszczenie wody, czego skutkiem jest pogorszenie jej cech organoleptycznych (wzrasta mętność, żółto - rdzawe zabarwienie wody).