


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sosnowcu

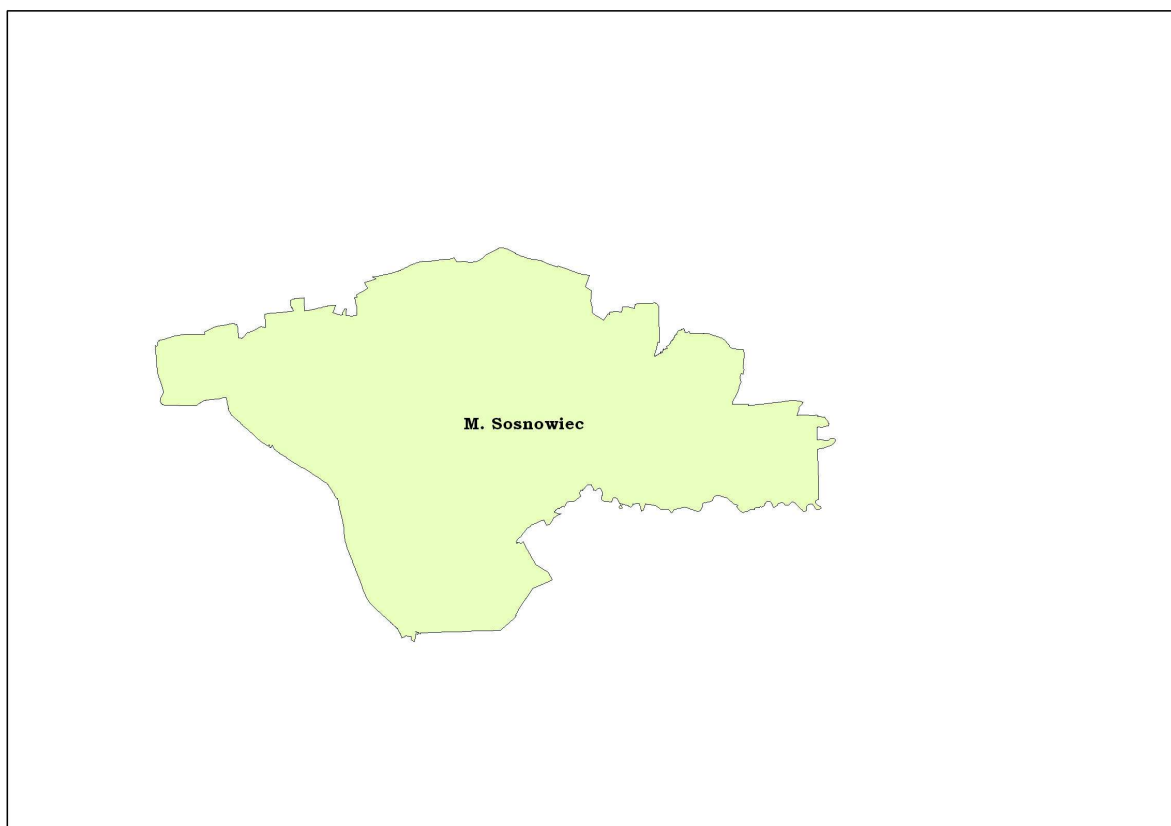

MIASTO SOSNOWIEC

- *Liczba ludności zaopatrywanej w wodę ok. 202058.*
- *Zaopatrzenie w wodę- zasilanie/ilość rozprowadzanej lub produkowanej wody w m³/d: ok. 26198*

Producentem wody dostarczanej na teren miasta Sosnowca jest:

- Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów w Katowicach.

Dystrybutorami wody są:

- Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sosnowcu
- Sosnowieckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sosnowcu

Mieszkańcy miasta Sosnowiec są zaopatrywani w wodę przeznaczoną do spożycia pochodzącą z ujęć powierzchniowych:

„Goczałkowice”, „Dzieńkowice” (90,421 tys. mieszkańców-ok. 44%),
„Piaskownia” (114,266 tys. mieszkańców- ok. 56%).

Woda przeznaczona do spożycia na teren miasta doprowadzana jest przez 2 wodociągi:

- Maczki (zakup wody 14625 m³/d),
- Oddział Sieci Magistralnych Murcki (zakup wody 11573 m³/d).

Monitoring jakości wody przeznaczonej do spożycia w 2015 roku był prowadzony zarówno przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, jak również przez Przedsiębiorstwa Wodociągowe (w ramach kontroli wewnętrznej).

W 2015 roku upoważnieni przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sosnowcu pobrali 150 próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, celem wykonania analiz:

- fizykochemicznych (142 próbki),
- bakteriologicznych (129 próbek).

Próbki wody pobierane były w 24 wyznaczonych reprezentatywnych punktach rozmieszczonych na terenie miasta Sosnowca (punkty czerpalne u konsumenta).

W 2015 roku w ramach kontroli wewnętrznej Przedsiębiorstwa Wodociągowe produkujące i sprzedające mieszkańcom wodę przedstawiły PPIS w Sosnowcu wyniki badań 273 próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi przebadanych w zakresie parametrów:


- fizykochemicznych (269 próbki),
- bakteriologicznych (271 próbek).


Próbki wody pobierane były w 36 wyznaczonych reprezentatywnych punktach rozmieszczonych na terenie miasta Sosnowca (przyłącza wodomierzowe, studnie wodomierzowe, hala pomp- woda podawana do sieci).

Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r (Dz. U. Nr 61 poz.417 z póź zm.) w sprawie jakości wody przeznaczonej do

spożycia przez ludzi oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r poz. 1989) kwestionowano:

- 3% próbek wody pod względem fizykochemicznym (przekroczenia dotyczyły mętności, żelaza, manganu),
- 2,5% próbek pod względem bakteriologicznym (bakterie grupy coli, clostridium perfringens).

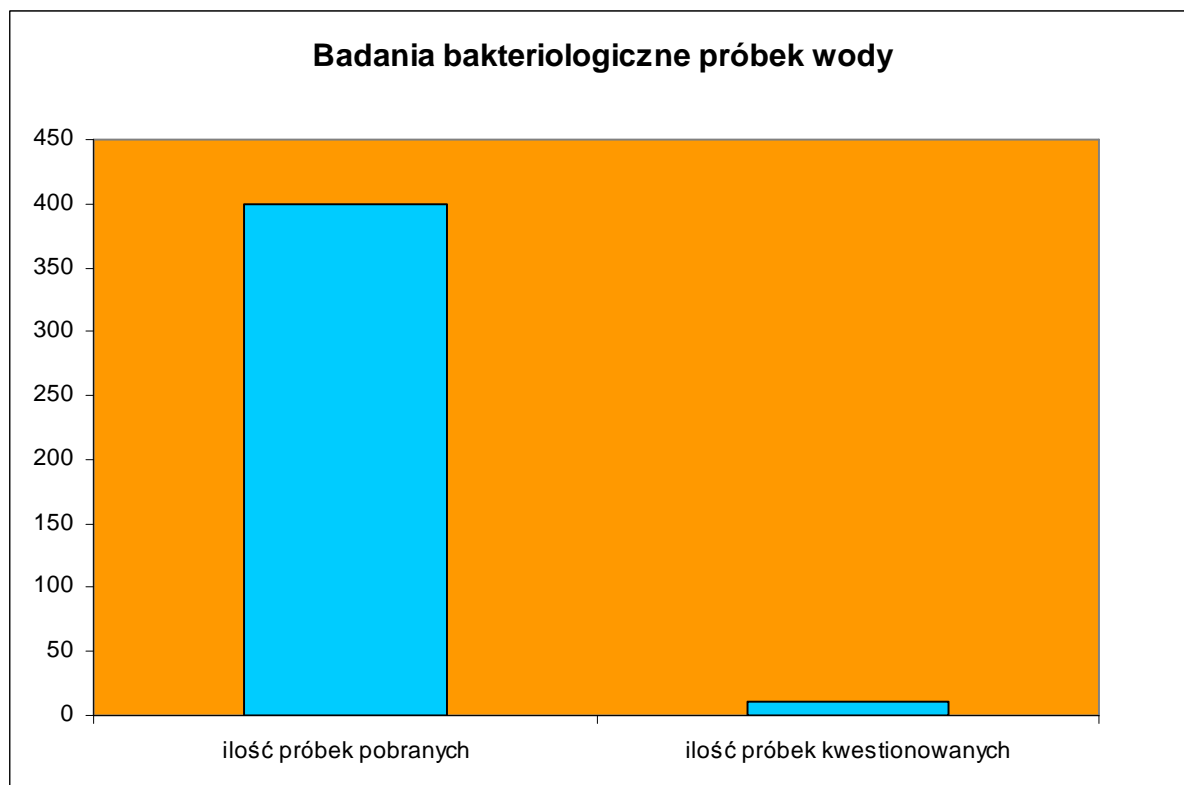

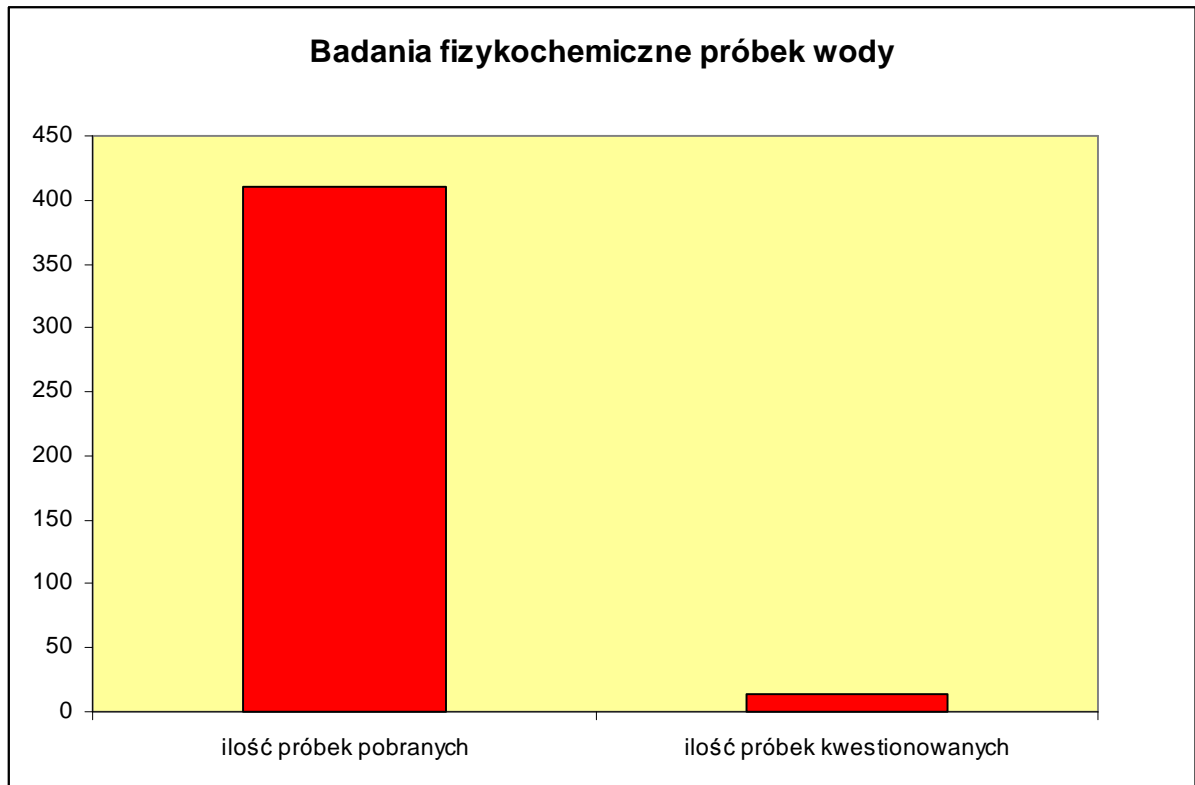

Powtórne badania wskaźników bakteriologicznych i fizykochemicznych nie potwierdziły przekroczeń.

Pozostałe próbki wody w zakresie badań wskazanych wskaźników spełniały wymagania w/w rozporządzenia.

Podjęte działania naprawcze zmierzające do doprowadzenia wody do spożycia do właściwej jakości okazały się skuteczne. Próbkę kontrolną nie wykazały w/w przekroczeń

Przedsiębiorstwa wodociągowe na bieżąco informowały Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sosnowcu o zamiarze odcięcia dostawy wody na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków(Dz. U. Nr 72 poz. 747 z późniejszymi zmianami).

PPIS w Sosnowcu w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61, poz 417 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia

przez ludzi (Dz. U. z 2015r poz. 1989) wydał ocenę o przydatności wody do spożycia na terenie miasta Sosnowca w 2015 roku.